


Marktgestützte Beschaffung Schwarzstartfähigkeit – Erläuterung zu Parametern $W_{\min}$ und $T_{\min}$

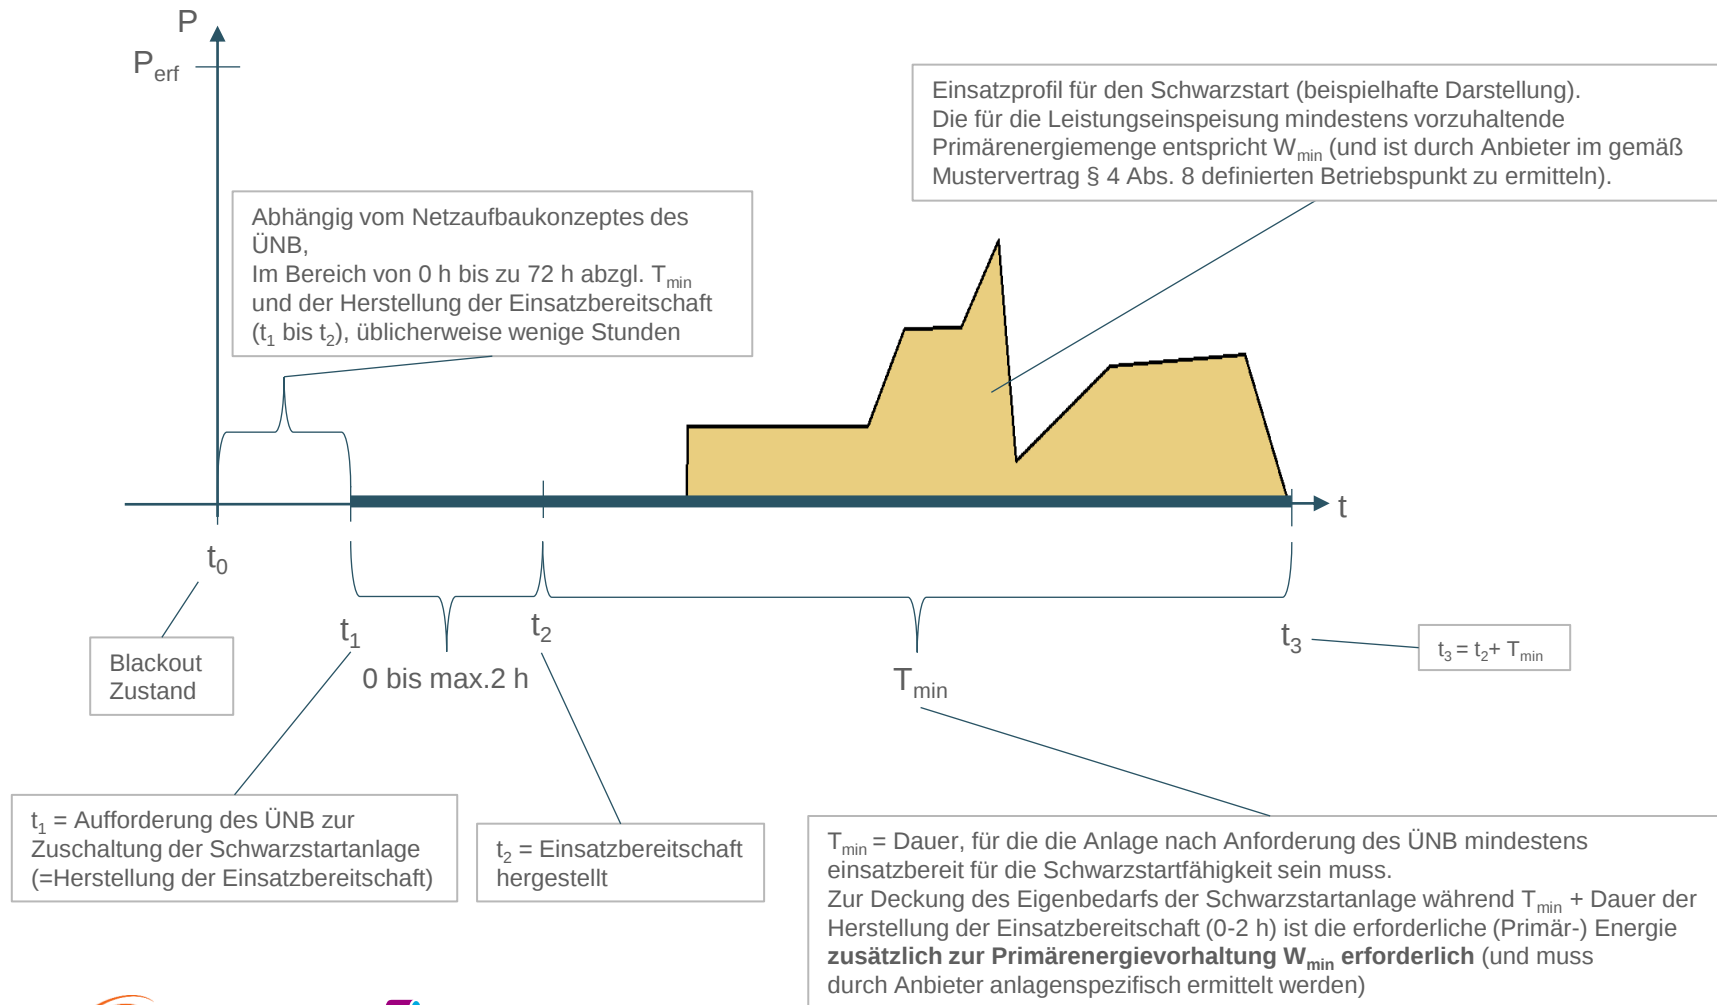

■ Energie für $T_{\min}$
■ Energie $W_{\min}$

Weitere Erläuterungen:

- Unabhängig von der Zeitdauer $T_{\min}$ und der vorzuhaltenden Primärenergiemenge $W_{\min}$ ist durch den Anlagenbetreiber eine schwarzfallfeste Sprach- und Datenkommunikation über 72h ab t_0 sicherzustellen.
- Nach dem Zeitpunkt t_3 hat die Schwarzstartanlage sämtliche Pflichten identisch zu anderen Erzeugungsanlagen zu erfüllen. Bis zur vollständigen Wiederaufnahme des Marktgeschehens erfolgt somit die Fahrweise nach Können & Vermögen nach Vorgabe des ÜNB.